D muutos
E muutos
F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / –VIRTA / –TAAJUUS . . . 400 V 40 A 50 Hz
2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS . . . . . <5 kA
3. TASATTU– / ASENNETTU TEHO / COSFII . . . ____ kW ____ kW ____ cosfii
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT . . . . . ☐ EI ☐ ON JÄNNITE ____ V VIRTA ____ A
5. AC–KISKOT TAI JOHTIMET . . . . . ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI . . . . . ☐ KENNO ☒ KOTELO ☐ KEHIKKO
2. ASENNUSTAPA . . . . . ☒ PINTA ☒ UPPO KOTEL. LUOKKA IP 20
3. KIINNITYS . . . . . ☐ LATTIA ☒ SEINÄ
4. OVILAITE . . . . . ☐ LUKKO ☐ SALPA
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT . . . . . ☐ AVOIN ☐ PALONKESTÄVÄ
6. MAALAUS . . . . . ☒ VAKIO ☐ ERIKOIS
7. MITAT . . . . . KORKEUS : 450 LEV. : 300 SYV. : 95+18

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI . . . . . ☒ KIINTEÄ ☐ ULOSV. ☐ ULOSOT.
2. KALUSTUSTAPA . . . . . ☐ YKSIKKÖ ☒ KESKITETTY
3. MERKKILAMPUT . . . . . ☐ HEHKU ☐ HOHTO ☐ LEDI
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA . . . . . ☐ SÄHKÖLAITOS ☐ VALMISTAJA

KAAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI . . . . . ☒ YLHÄÄLTÄ ☒ ALHAALTA
2. PÄÄKAAPELIT . . . . . ☒ YLHÄÄLTÄ ☒ ALHAALTA ☒ KOJEISIIN ☐ RIVIL.
3. OHJAUSKAAPELIT . . . . . ☐ YLHÄÄLTÄ ☐ ALHAALTA ☐ KOJEISIIN ☐ RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET . . . . . ☒ VALM.NORM. ☐ ERILL.OHJE
2. KOJEMERKINNÄT . . . . . ☒ JUOKSEVA ☐ KENNOKOHT. ☐ ERILL.OHJE


MUUT TIEDOT : _____

A muutos
B muutos
C muutos

MI114610
SAKE RK+IT 40A15js1VVS
L755xK400 – 3317404

Suunn.	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
JS /26.9.2018			
Piirt. JS	Lehti 1/2	Piirustusnumero	
Tark.			

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
		SYÖTTÖ		40A	
	1.1			C16	
	1.2			C16	
	1.3			C16	
	2.1			C10	
	2.2			C10	
	2.3			C10	
	3.1			C10	
	3.2			C10	
	3.3			C10	
	4–5				
	4.1			C16	
	4.2			C16	
	4.3			C16	
	5.1			C16	
	5.2			C16	
	5.3	Keskuspistorasia		C16	

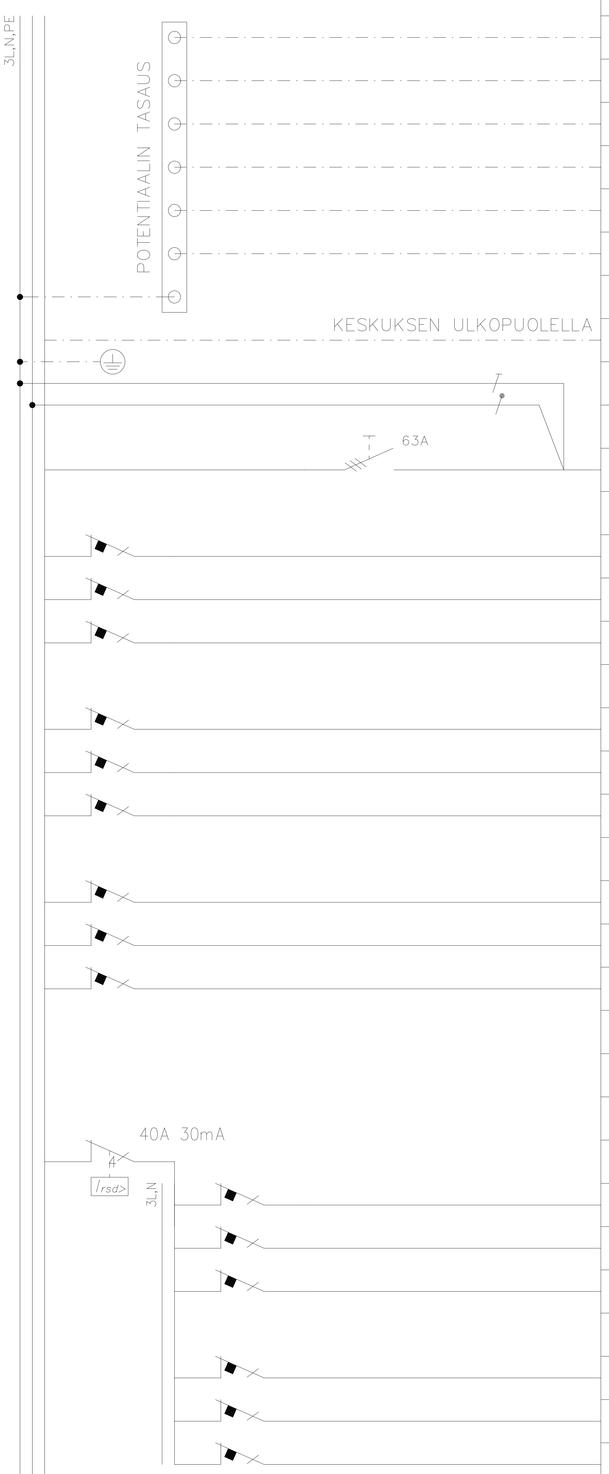

D muutos
E muutos
F muutos

A muutos
B muutos
C muutos

MI114610
SAKE RK+IT 40A15js1VVS
L755xK400 – 3317404

Suunn. JS /16.12.2015	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 2 / 2	Piirustusnumero	
Tark.			