

545

710


535

700

90

41

2x HTC16

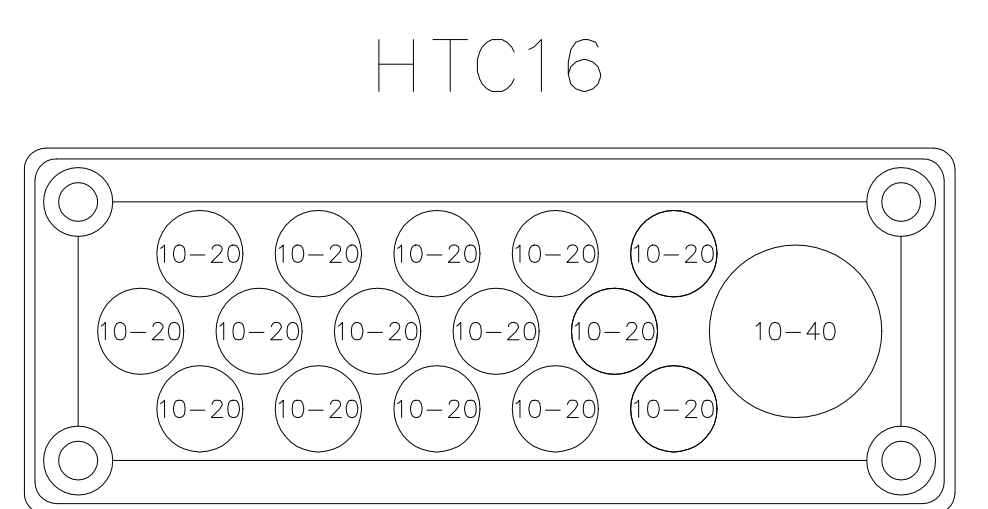

LAIPPAKUVA

Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 50A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{cw} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöpäristö	A/B



Merventie 58

13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

RYHMÄKESKUS
aRK/50A/30JS/2VVS
MI114602

Suunn. PTV /28.5.2018	Piirustus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. PTV	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			

D muutos
E muutos
F muutos

A muutos
B muutos
C muutos